

Nachweis

Prüfung von Fugeneigenschaften eines Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukörper im Neuzustand, sowie nach simulierten Kurzzeitbelastungen



Prüfbericht

Nr. 15-003305-PR01

(PB-E03-020310-de-02)

Auftraggeber	MOLL bauökologische Produkte GmbH Rheintalstr. 35-43 68723 Schwetzingen Deutschland
Produkt	Abdichtungssystem zwischen Fenster und Baukörper
Bezeichnung	Abdichtung innen: Fugendichtungsfolie CONTEGA SOLIDO SL-D① Abdichtung außen: Fugendichtungsfolie CONTEGA SOLIDO EXO-D② Primer: TESCON® PRIMER RP
Einbausituation / Randbedingungen	Hochlochziegelmauerwerk mit stumpfer Leibungsausbildung Holzfenster IV68, mittig in der Mauerleibung montiert. Befestigung zum Baukörper seitlich über dübellose Rahmenschrauben. Befestigungsabstände seitlich ≤ 700 mm. Lastabtragung des Eigengewichts über Tragklötze unten. Seitliche Lagesicherung durch die dübellosen Rahmenschrauben. Abdichtung außenseitig und raumseitig mittels Fugendichtungsfolien. Keine Fugenfüllung vorhanden. Verarbeitung nach den Vorgaben des Auftraggebers.
Einsatzgebiet	Raumseitig luftdichter und außenseitig schlagregendichter Fugenabschluss zwischen Außenwand und Fenster bzw. Fenstertüren aus Holz mit gleichwertiger Ausführung, wie oben beschrieben.
Besonderheiten	^{*)} Kein messbarer Luftdurchgang. Entstandene Undichtigkeiten (Falten) in der äußeren Fugendichtungsfolie waren flächig mit o.g. Primer überstrichen.
Ergebnis	



Luftdurchlässigkeit bis zu ± 1000 Pa im Neuzustand
 $a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{m h (daPa)}^{2/3}]^*)$

Luftdurchlässigkeit bis zu ± 1000 Pa nach simulierten Kurzzeitbelastungen (Temperatur, Wind, Nutzung)
 $a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{m h (daPa)}^{2/3}]^*)$

Schlagregendichtheit bis 600 Pa nach simulierten Kurzzeitbelastungen (Temperatur, Wind)
kein Wassereintritt

ift Rosenheim
15.03.2016

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung


Thomas Krichbaumer
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen:

ift-Richtlinie MO-01/1 : 2007-01
Baukörperanschluss von Fenstern,
Teil 1: Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen, Abschnitt 5, Prüfung Fugeneigenschaften

Ersetzt Prüfbericht 15-003305-PR01 (PB-E03-020310-de-01) vom 14.03.2016

Darstellung

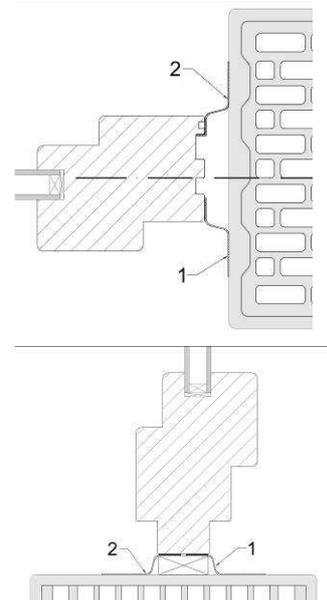

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 27 Seiten.